


GEOTEST

Wrocław ul.Poznańska 21-23

Temat : Sieradz ul.Kościuszki
Nr otworu : 2
Głębokość pobrania próbki : 0,8 m.p.p.t.
Rodzaj gruntu : nN(Nmg[Pg]+C+szk.)
Barwa gruntu : czarna
Wilgotność : w

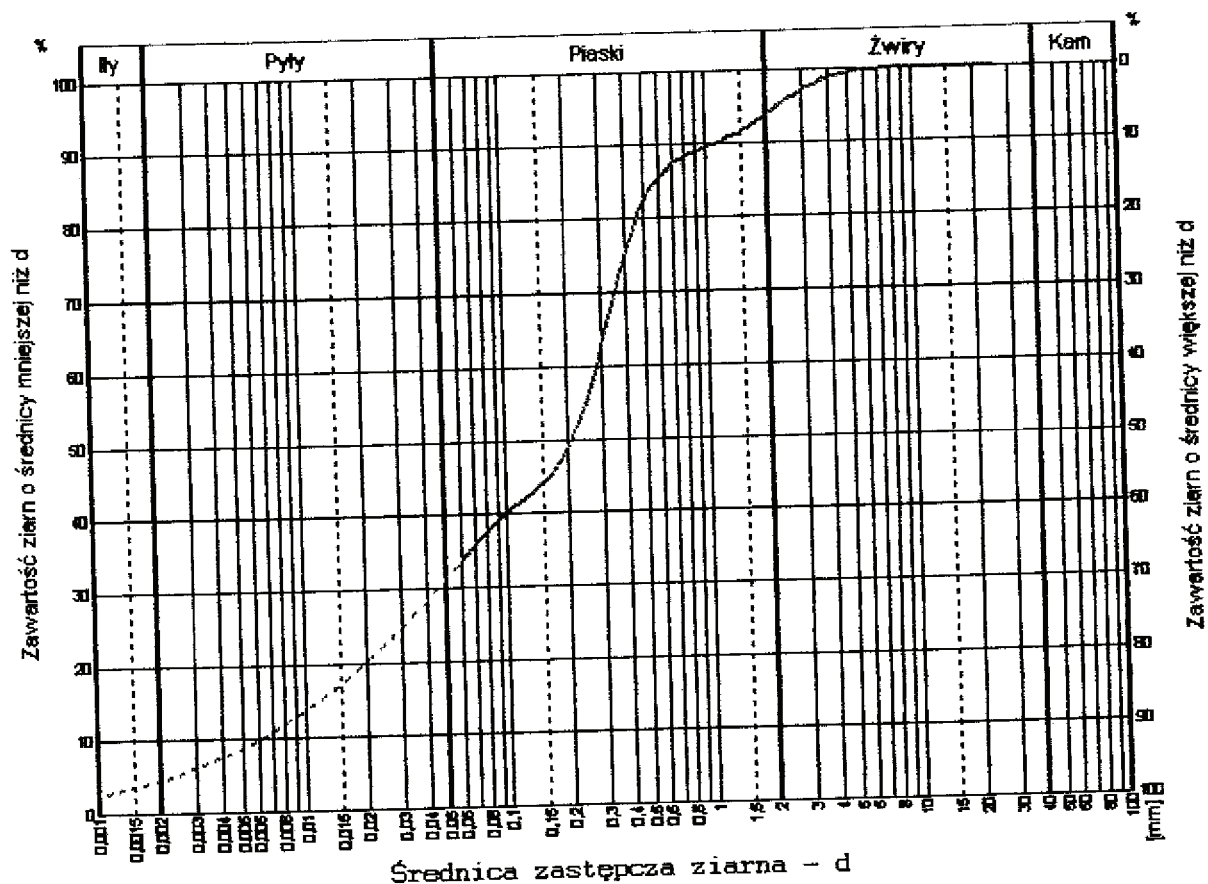

Zawartość frakcji $\leq 0,02$ mm = 20,2 %
Zawartość frakcji $\leq 0,075$ mm = 37 %

Badanie wykonał : A.Koczorowski