


UWAGA: szerokości poboczy podano na rys. „Przekroje poprzeczne”  
zmiane spadku jednostronnego na dwustronny (daszkowy) i odwrotnie wykonać na długości min. 30 m rys. „Profil podłużny”

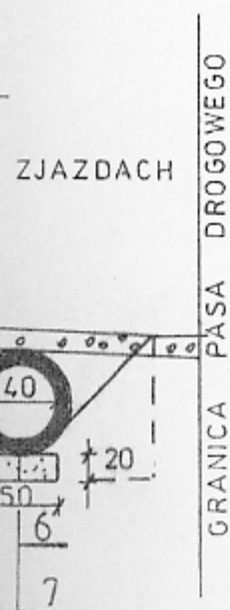

#### OZNACZENIA

1. Warstwa ścierna grubości 5cm z betonu asf. KR-2 0÷12.8mm
2. Warstwa wiążąca grubości 5cm z betonu asf. KR-2 0÷16 mm
3. Podbudowa grubości 26cm z mieszanki tłuczni kamiennego
4. Pobocze ziemne z gruntu miejscowego lub dowiezionego
5. Nawierzchnia grubości 15cm z mieszanki kłınca kamiennego
6. Rura żelbetowa  $\phi 0.40$  m
7. Ława grubości 20cm ze zwiłu lub pospolki
8. Murek czołowy z betonu kl. 25/30 WG.KPED
9. Płyta ścielowa betonowa WG.KPED kl.  $\geq 35$ MPa
10. Podbudowa grubości 20cm z betonu B-6/9 MPa