


Rozdzielnica RB

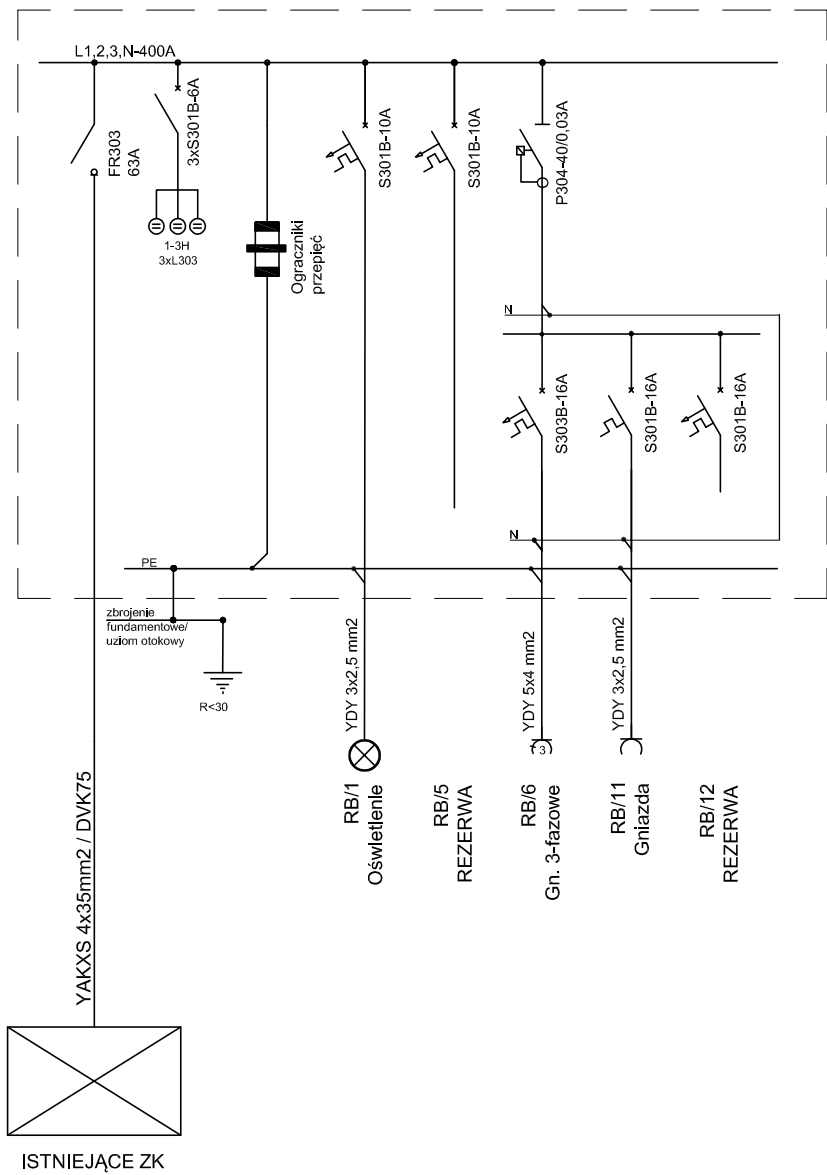

- Układ instalacji TN-S
1. Wyłączniki różnicowoprądowe stosować na znamionowy prąd różnicowy 30mA.
 2. Rozdzielnica natynkowa min 2x18 mod.
 3. Wyprowadzenie okablowania z rozdzielniwy wykonać poprzez dławiki.

BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Inwestor:		Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	
Nazwa Inwestycji:		Budynek magazynu soli	
Adres Inwestycji:		Sieradz, ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2, 464/2	
Rysunek:		Schemat tablicy elektrycznej - RB	
Projektował:		mgr inż. Damian Ślipek upr.bud. LOD/1393/PWOE/10	
Opracował:		inż. Michał Podlasiak	
		Data:	04.2019
		Skala:	--
		Rys:	2e